

DETECTOR de NIVEL a FLOTANTE con CABLE

Sonda NORMA MS – detalles de instalación

INSTALACION

Realizar un orificio de 15 mm en la tapa del tanque para introducir el cable.

Desplazar la Sonda al interior del tanque, fijar el contrapeso al cable con la traba adjunta de acuerdo a los niveles deseados para la operación.


IMPORTANTE: desconectar la energía eléctrica antes de realizar la instalación.

LOS CABLES NO UTILIZADOS DEBEN SER AISLADOS

TANQUE SUPERIOR

función llenado


Conectar los cables AZUL y NEGRO

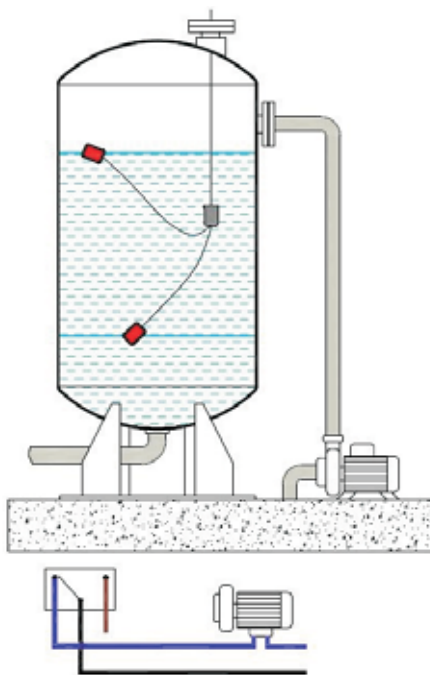

TANQUE CISTERNA

función vaciado

Conectar los cables MARRON y NEGRO

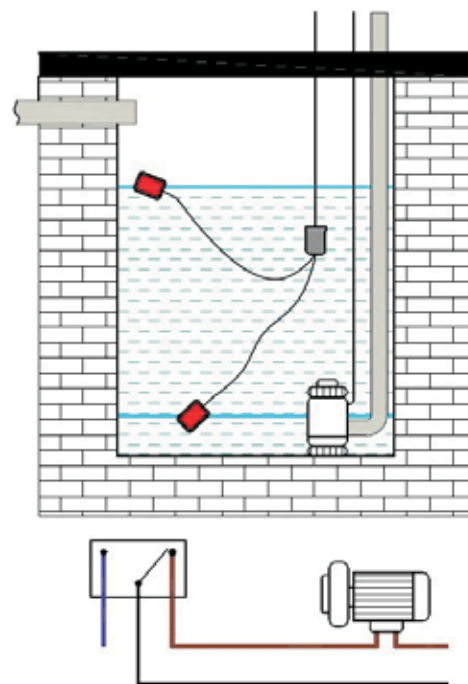

CONTACTOR

Uso directo en bombas de hasta 1 HP / 250 VCA

Para mayores potencias se requiere el uso de un contactor, de acuerdo al esquema.

